

Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

AB 661

Pradinių tipo bandymų pažymėjimas pagal PN-EN 14351 -1+A1 Nr 428/B – 2014 – 4


Laboratorium Techniki Budowlanej atliko ataskaitoje 428/B-2014 aprašytų 90 sistemos durų šiluminius skaičiavimus pagal EN ISO 10077-1:2007 ir EN ISO 10077-2:2012. Bandymų užsakovas:

„DOORSY”

Krzysztof Szostak

13-330 Krotoszyny, Bielice 67 D, Lenkija

| Bandymų rezultatai | |
|--|-------------|
| Elementai | Vertė |
| U_f [W/m ² K] Stakta - varčia fiksavimo pusė ir viršutinis lygis | 1,1 |
| U_f [W/m ² K] Stakta - varčia Vyrių pusė | 1,1 |
| U_f [W/m ² K] Slenkstis - varčia | 2,0 |
| U_p [W/m ² K] | 0,44 |
| U_D [W/m ² K] durims 1,025 x 2,100 m | 0,77 |
| Bandymų rezultatai taikomi tik bandomajam pavyzdžiui ir bandymo sąlygoms. Kitiems objektams parametrai turi būti deklaruojami pagal EN 14351-1+A1 taisyklės. | |

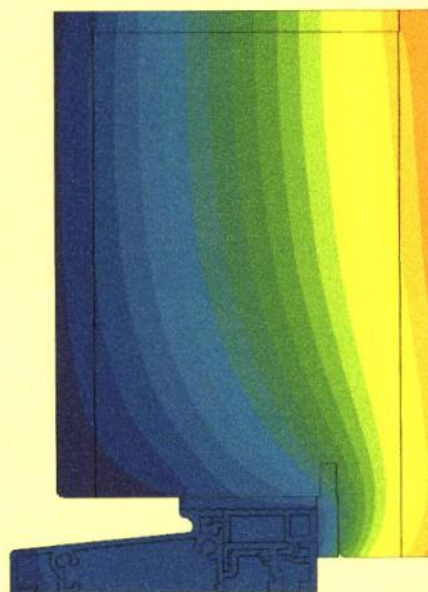

Kokybės vadovas

M. Żyła
Maciej Żyła



Techninis vadovas

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, 2014 m. birželio 9 d.